


Аналитика

Объект:	2 этаж ДЕМО			
Датчики:	т-1: Температура 2 этаж; влажность: Влажность 2 этаж;			
Диапазон:	Т 0С _{min} , = 20	Т 0С _{max} , = 26	ph% _{min} , = 20	ph% _{max} , = 70
Период отчёта:	с 18.12.2023 00:00:00 по 18.12.2023 12:40:59			

Предельные значения

Параметр	Время	Значение	Датчик
----------	-------	----------	--------

График

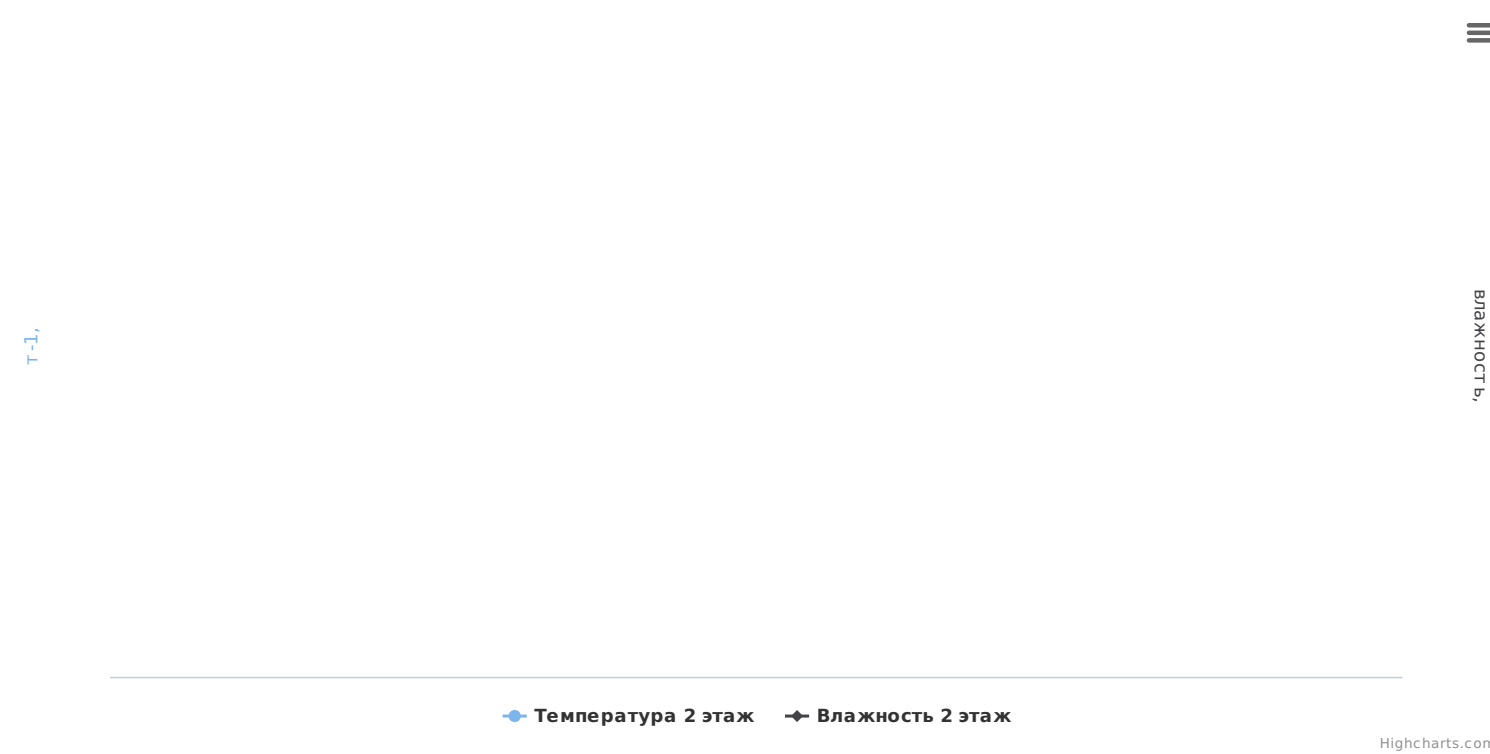

Выход за установленный диапазон

Выходов за установленный диапазон не наблюдалось

влажность b,

