


Аналитика

Объект:	3 этаж ДЕМО			
Датчики:	т-1: Температура 3 этаж; влажность: Влажность 3 этаж;			
Диапазон:	Т 0С _{min} , = 20	Т 0С _{max} , = 26	ph% _{min} , = 30	ph% _{max} , = 70
Период отчёта:	с 07.01.2024 00:00:00 по 10.01.2024 00:00:00			

Предельные значения

Параметр	Время	Значение	Датчик
Т 0С _{max} ,	09.01.2024 17:35:01	17.62	Температура 3 этаж
Т 0С _{min} ,	08.01.2024 16:50:00	13.94	Температура 3 этаж
ph% _{max} ,	09.01.2024 17:35:01	27	Влажность 3 этаж
ph% _{min} ,	09.01.2024 00:05:00	16	Влажность 3 этаж

График

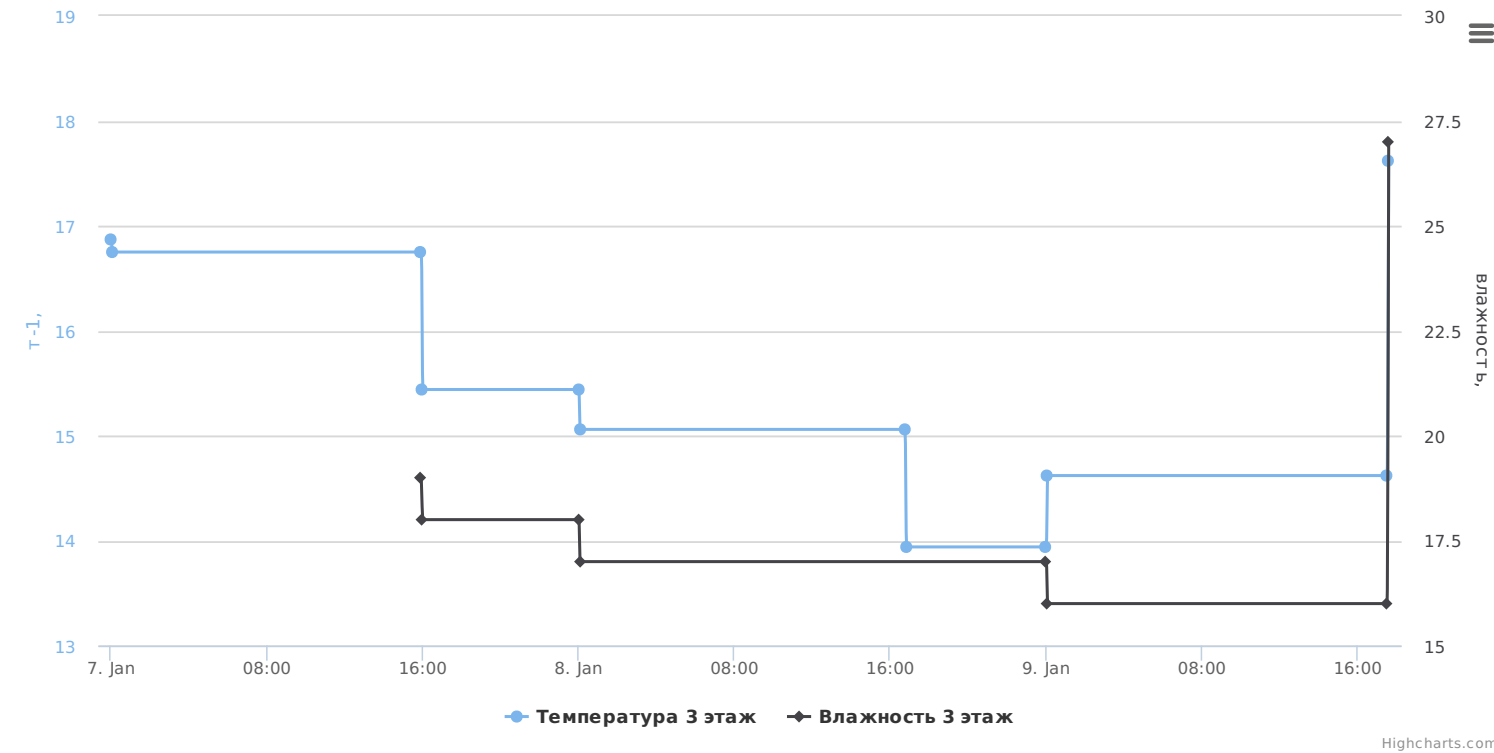

Выход за установленный диапазон

Температура 3 этаж	
Время	Т 0С,
07.01.2024 00:00:00	16.87
07.01.2024 00:05:00	16.75
07.01.2024 15:55:01	16.75
07.01.2024 16:00:01	15.44
08.01.2024 00:00:00	15.44
08.01.2024 00:05:00	15.06
08.01.2024 16:45:01	15.06

08.01.2024 16:50:00	13.94
09.01.2024 00:00:01	13.94
09.01.2024 00:05:00	14.62
09.01.2024 17:30:01	14.62
09.01.2024 17:35:01	17.62

Влажность 3 этаж	
Время	ph%,
07.01.2024 15:55:01	19
07.01.2024 16:00:01	18
08.01.2024 00:00:01	18
08.01.2024 00:05:00	17
09.01.2024 00:00:01	17
09.01.2024 00:05:00	16
09.01.2024 17:30:01	16
09.01.2024 17:35:01	27